

ОТРАЖАТЕЛЬ

ИПДЛ

Этикетка

АТПН.431431.001 ЭТ



ПБ34

№ С-RU.ПБ34.В.00363

Отметка ОТК

М.П.

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1 Отражатель ИПДЛ (далее - отражатель) предназначен для использования в комплекте с Извещателями пожарными дымовыми линейными однопозиционным **ИПДЛ-Д-1/4р** (с Блоком излучателя и Блоком приемника в одном корпусе).

2 Принцип действия отражателя основан на свойстве отражающей поверхности направлять отраженный луч в сторону источника излучения с минимальными потерями энергии. При этом допускается отклонение оси луча относительно плоскости отражателя на угол $\pm 10^\circ$.

3 При эксплуатации, не реже одного раза в 6 месяцев, протирать отражающую поверхность от пыли мягкой влажной тряпкой. **Запрещается использование растворителей, а также покрытие красителями отражающей поверхности.**

4 В комплекте с ИПДЛ-Д-1/4р один отражатель обеспечивает дальность действия от 8 до 50 м,

два – от 8 до 75 м,

четыре – от 8 до 100 м.

5 Общий вид отражателя приведен на рисунке 1. Монтажный чертеж четырех отражателей приведен на рисунке 2.

2 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Отражатель ИПДЛ 1 шт.
Этикетка 1 шт.

3 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

3.1 Отражатель изготовлен в соответствии с Техническими условиями ТУ 4371-032-59497651-2010 и признан годным к эксплуатации. Дата выпуска, Отметка ОТК – на первой странице настоящей этикетки.

3.2 Изделие не содержит в своем составе драгметаллы.

4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

4.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям Технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня выпуска.

4.2 Рекламации предъявляются предприятию-изготовителю в течение гарантийного срока в письменном виде и при наличии настоящей этикетки.

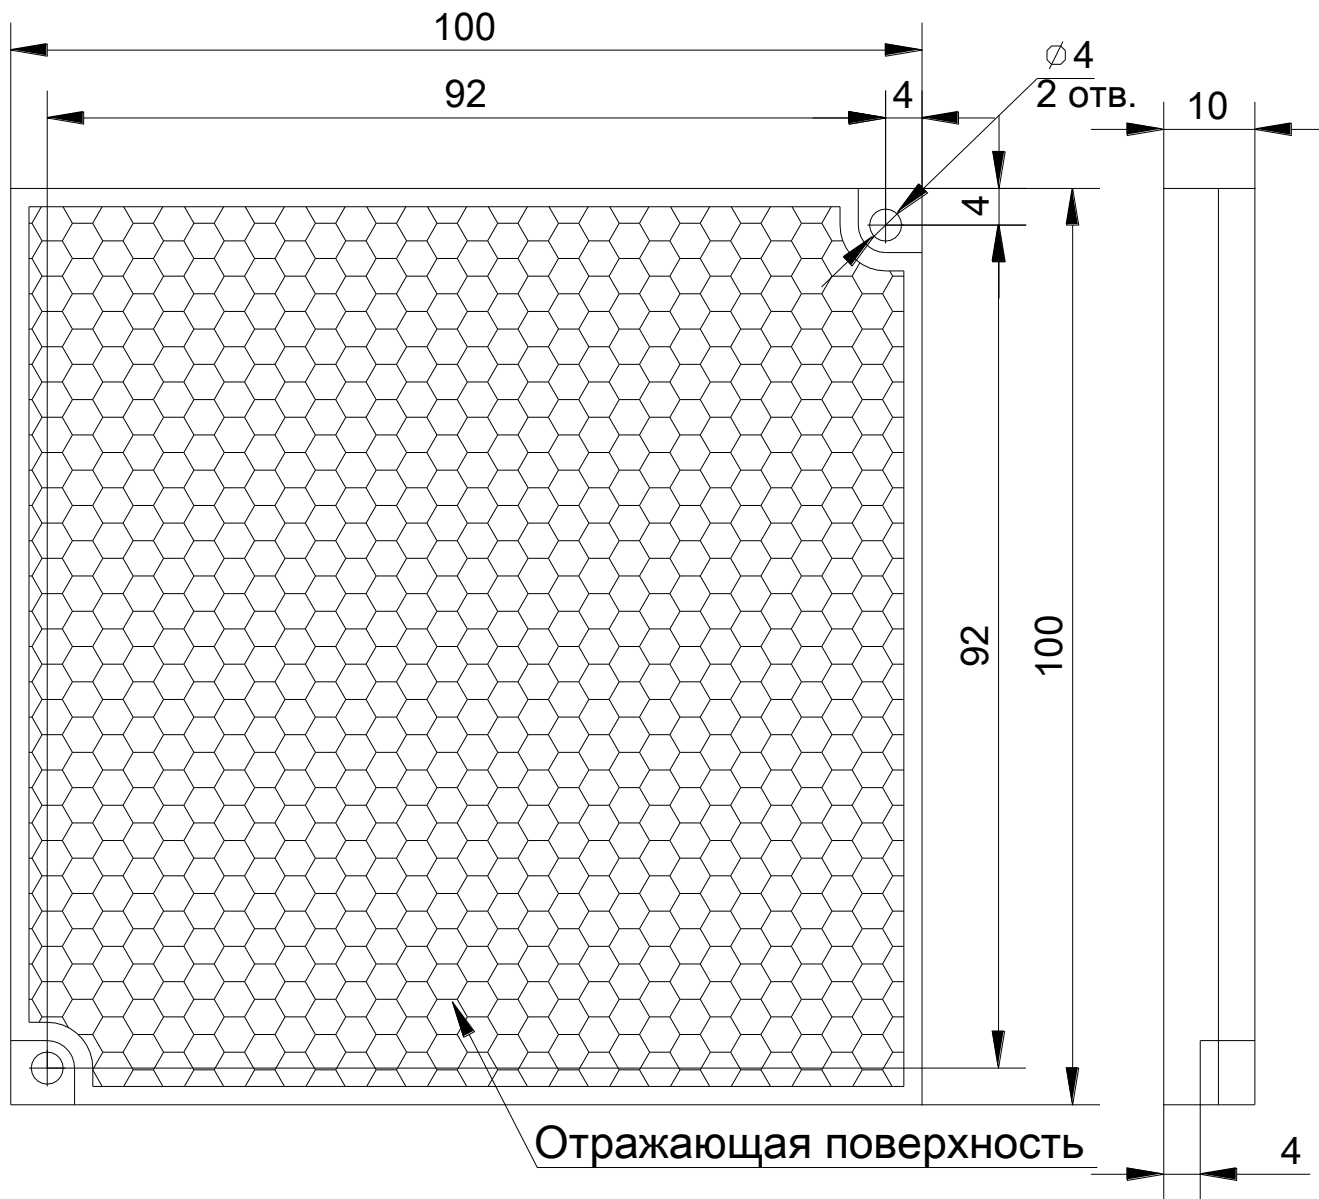


Рисунок 1 Общий вид отражателя

Отражатель ИПДЛ

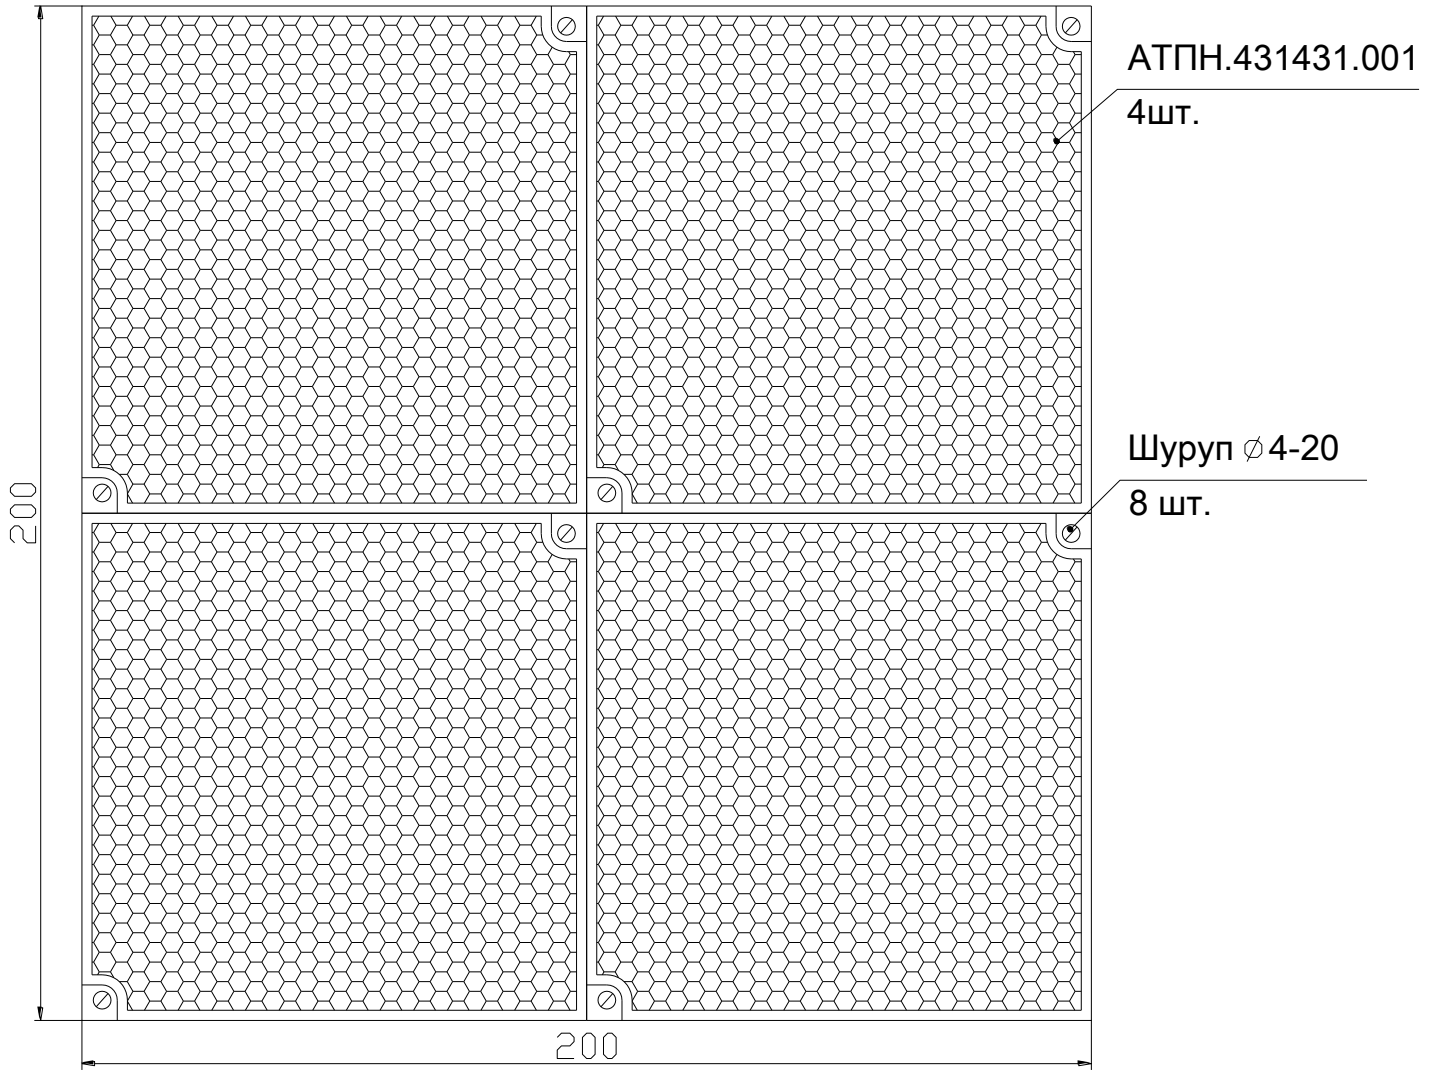


Рисунок 2 Монтажный чертеж четырех отражателей